


消火設備：ガス系消火設備用可撓管継手
(一財)日本消防設備安全センター評定品

評定番号	型式記号
評2021-014号	ST-119-G

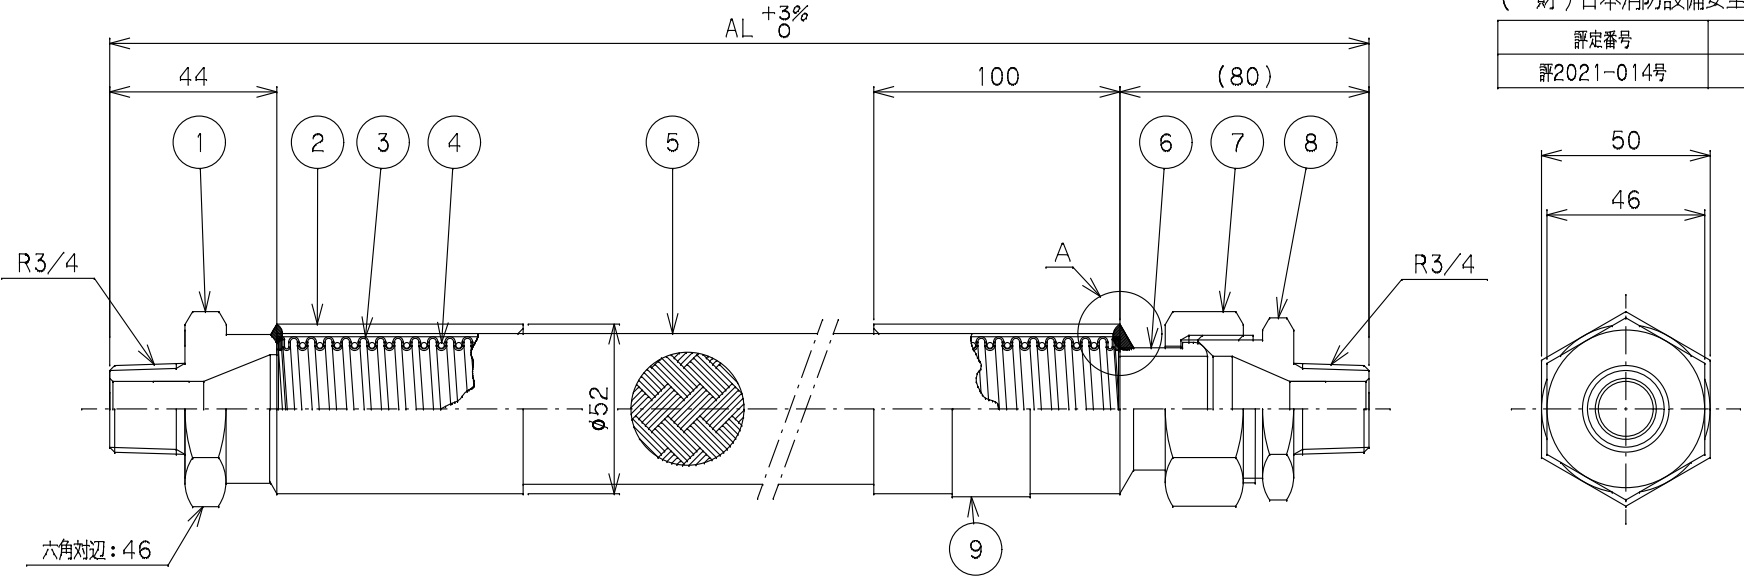

—注 記—

- ・溶接組立て後にC.S.部は、耐熱シルバー塗装のこと
- ・圧力試験／水压は(一財)日本消防設備安全センター個別受験時のロット抜き取り検査方式で実施する値となります
- ・消火ガスは窒素、ハロン1301、HFC-227ea、FK-5-1-12に限る

呼 径	AL	数 量
32A	1000	

⑨	表示シール	ビニール質	1	
⑧	オスアダプター	SGD400	1	20A
⑦	袋ナット	SGD400	1	
⑥	スリーブ	SGD400	1	
⑤	ブレイド	SUS304	1	40A用2重線ブレイド
④	補強線	SUS304	1	
③	チューブ	SUS304	1	32A, HA型
②	ブレイド押エ	SUS304	2	特殊, t3
①	ニップル	SGD400	1	20A
品番	品 名	材 質	数量	備 考

流 体		消火ガス	圧力	水压	9.75 MPaG
設 計 温 度		常 温 ℃	試験	空圧	— MPaG
設 計 圧 力		6.5 MPaG	気密試験		6.5 MPaG
変 位 量	軸 方 向		仕上塗装	注記参照	
	軸直角方向		三 角 法	尺 度	N.T.S
テクノフレックス			作 成 日	承認	設計
			21.08.20	（林田）	（畑尾）

R-3

R-2

R-1