



消火設備：ガス系消火設備用可撓管継手
(一財)日本消防設備安全センター評定品

評定番号	型式記号
評2021-014号	ST-119-G

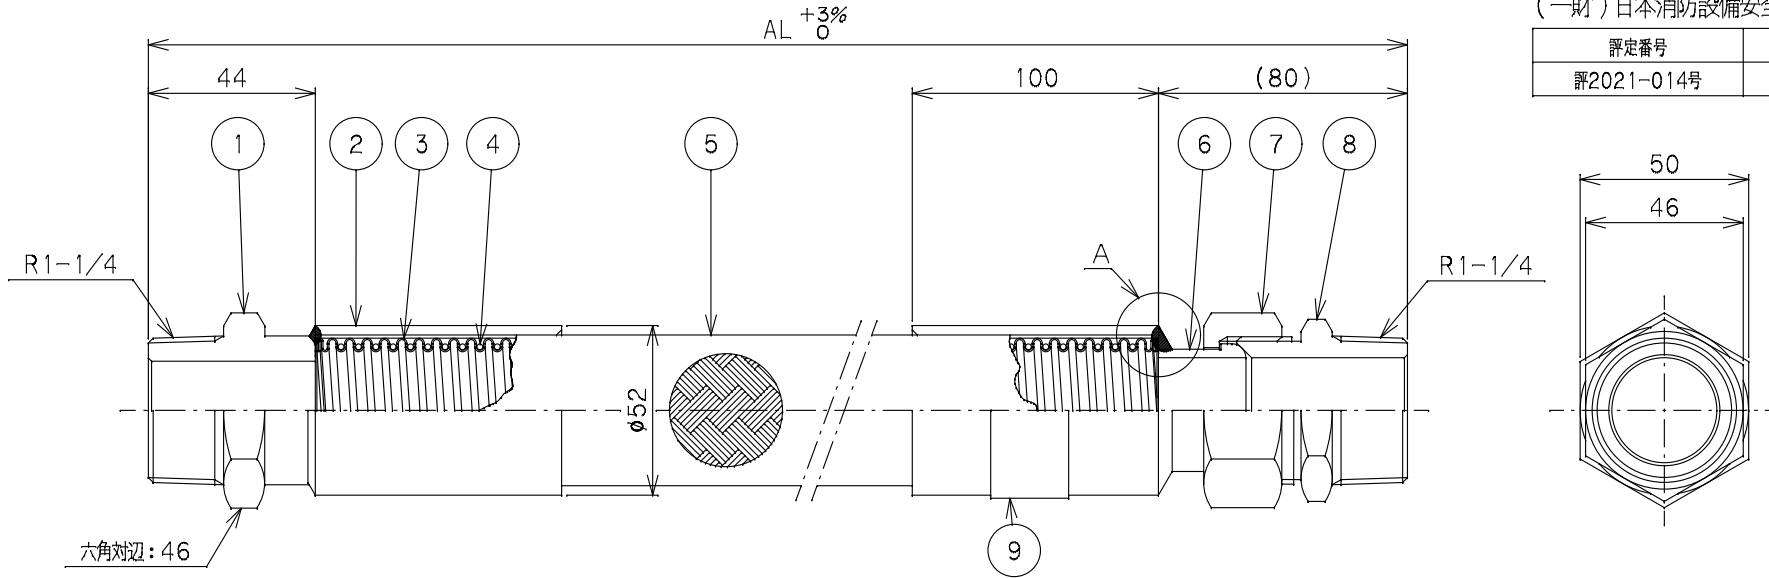

一注 記一

- ・溶接組立て後にC.S.部は、耐熱シルバー塗装のこと
- ・圧力試験/水圧は(一財)日本消防設備安全センター個別受検時のロット抜き取り検査方式で実施する値となります
- ・消火ガスは窒素、ハロン1301、HFC-227ea、FK-5-1-12に限る

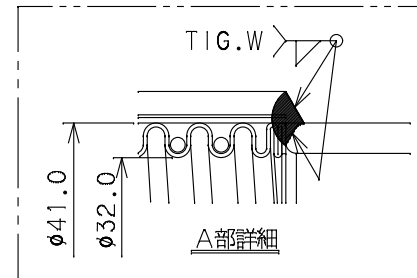

呼 径	AL	数 量
32A	1000	

⑨	表示シール	ビニール質	1	
⑧	オスアダプター	SGD400	1	
⑦	袋ナット	SGD400	1	
⑥	スリーブ	SGD400	1	
⑤	ブレード	SUS304	1	40A用2重線ブレード
④	補強線	SUS304	1	
③	チューブ	SUS304	1	32A, HA型
②	ブレード押エ	SUS304	2	特殊, t3
①	ニップル	SGD400	1	
品番	品 名	材 質	数量	備 考

流 体	消火ガス	圧 力	水 圧	9.75 MPaG	向 先	殿
設 計 温 度	常 温 °C	試 験	空 圧	— MPaG	名 称	HPG-65 フレキシブルメタルホース
設 計 圧 力	6.5 MPaG	気 密 試 験		6.5 MPaG	呼 径 ×全長	32A × AL
変 位 量	軸 方 向	仕 上 塗 装	注 記 参 照		図 面 番 号	FJ111-43002
	軸直角方向	三 角 法	尺 度 N.T.S		改 訂 R-0	
テクノフレックス				作 成 日	承 認 設 計	
				21.08.20	(林 田) (畑 尾)	