


消火設備用巻き出し管継手（適用消火設備：スプリンクラ設備）

| | | | | | |
|-----------------------|------|---------|------|------------|----------------------|
| (一財) 日本消防設備安全センター殿 | 認定番号 | PJ-254号 | 型式記号 | ST-119-310 | 気密試験合格品 耐薬品性試験合格品 |
|-----------------------|------|---------|------|------------|----------------------|

AL=1400

| 呼径 | AL | 数量 |
|-----|----|----|
| 20A | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

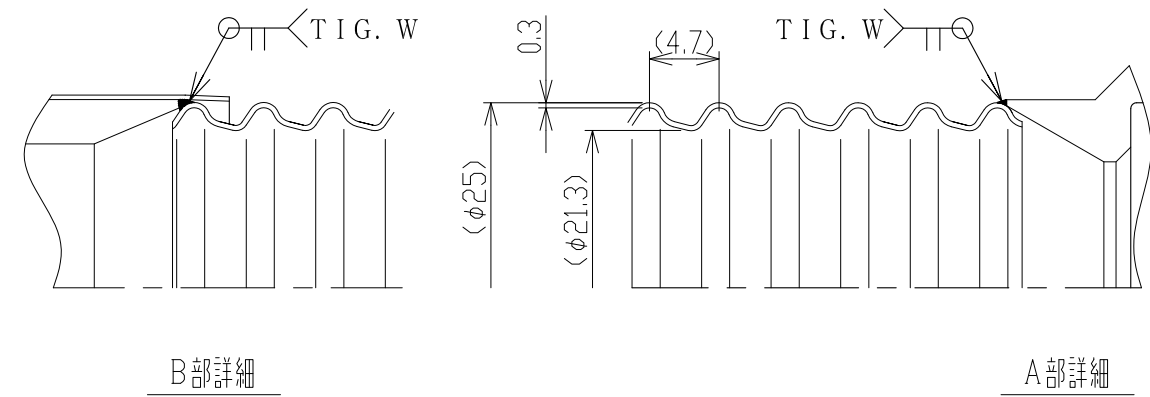

一注 記一

1. 製品に同梱の取扱説明書を配管施工前に必ずご覧下さい。

| 番号 | 品名 | 材質 | 数量 |
|----|------------|------------|----|
| 8 | Oリング | RUBBER | 1 |
| 7 | Oリング | RUBBER | 1 |
| 6 | 止め線 | SUS304-WPB | 1 |
| 5 | 回転ニップル-オス側 | S20C | 1 |
| 4 | 回転ニップル-メス側 | SUS304 | 1 |
| 3 | 高さ表示フィルム | PVC | 1 |
| 2 | ベローズ | SUS316 | 1 |
| 1 | ヘッド金具 | SUS304 | 1 |

| | | | |
|-------------|------------------|--------------------------------|--------------|
| 最高 使用圧力 | 1.4MPa [常温基準] | SP-AW フォームヘッド用 スプリンクラ巻出しフレキ | |
| 適用 流体例 | 水、空気、消火液 | テクノフレックス '18.03 | |
| 三角法 / 尺度フリー | | 分類 番号 | KLSPSF-18002 |