消防　危第２０号評定品

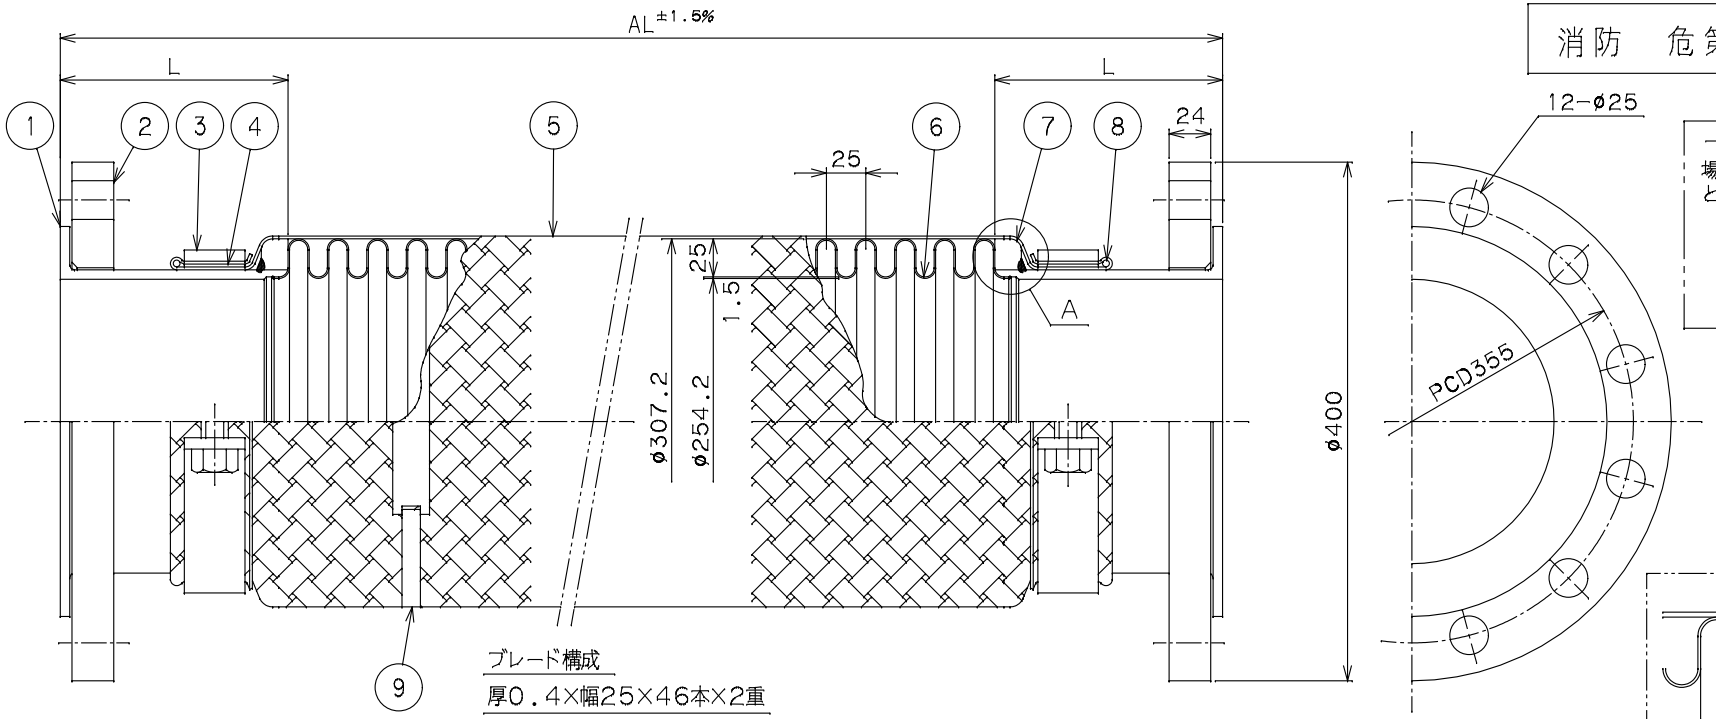

－注記－
場合により①は下図構造となります



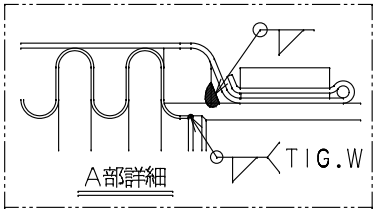

AL	L	ベローズ山数	最大軸直角変位量	評定番号／型式記号
1000	140	29	50	評14-333／TFF-2503
1400	140	45	100	
1500	140	49	150	
1700	140	57	200	評14-334／TFF-2506
2000	140	69	250	
2100	140	73	300	

△1※：圧力試験／水圧は（一財）日本消防設備安全センター個別受検時のロット抜き取り検査方式で実施する値となります。

品番	品名	材質	数量	備考
⑨	表示板	△2アルミニウム	1	
⑧	支持リング	SUS304	2	
⑦	ネックリング	SS400	2	
⑥	ベローズ	SUS304	1	UB型
⑤	ブレード	SUS304	1	2重帯ブレード（t0.4）
④	バンジットバンド	SUS304	2	2重
③	バンド	SS400	2	ユニクロメッキ
②	ルーズフランジ	SS400	2	JIS10K-FF
①	ラップジョイント	SUS304	2	Sch20S

△1

流体		圧力試験	水圧	1.5※ MPaG
設計温度	常温		空圧	△1 1.1 MPaG
設計圧力	1.0 MPaG		気密試験	△1 —— MPaG
変位量 軸方向			仕上塗装	
変位量 軸直角方向	上表参照		三角法	尺度 N.T.S

テクノフレックス

作成日	承認	設計
'02.3.25	白石	林田

名称	F140 フレキシブルメタルホース		
呼径	250A		
構造	接続	ルーズ+ルーズ 10K	要部材質
	内面		ベローズ 304
			接続管 304
			フランジ CS
図面番号	FJ111-45486	改訂	R-2

△1 R-1 修正、追加
21.10.18 サカザキ R-2
△2 変更
23.10.20 ハヤシダ R-3