消防　危第２０号評定品

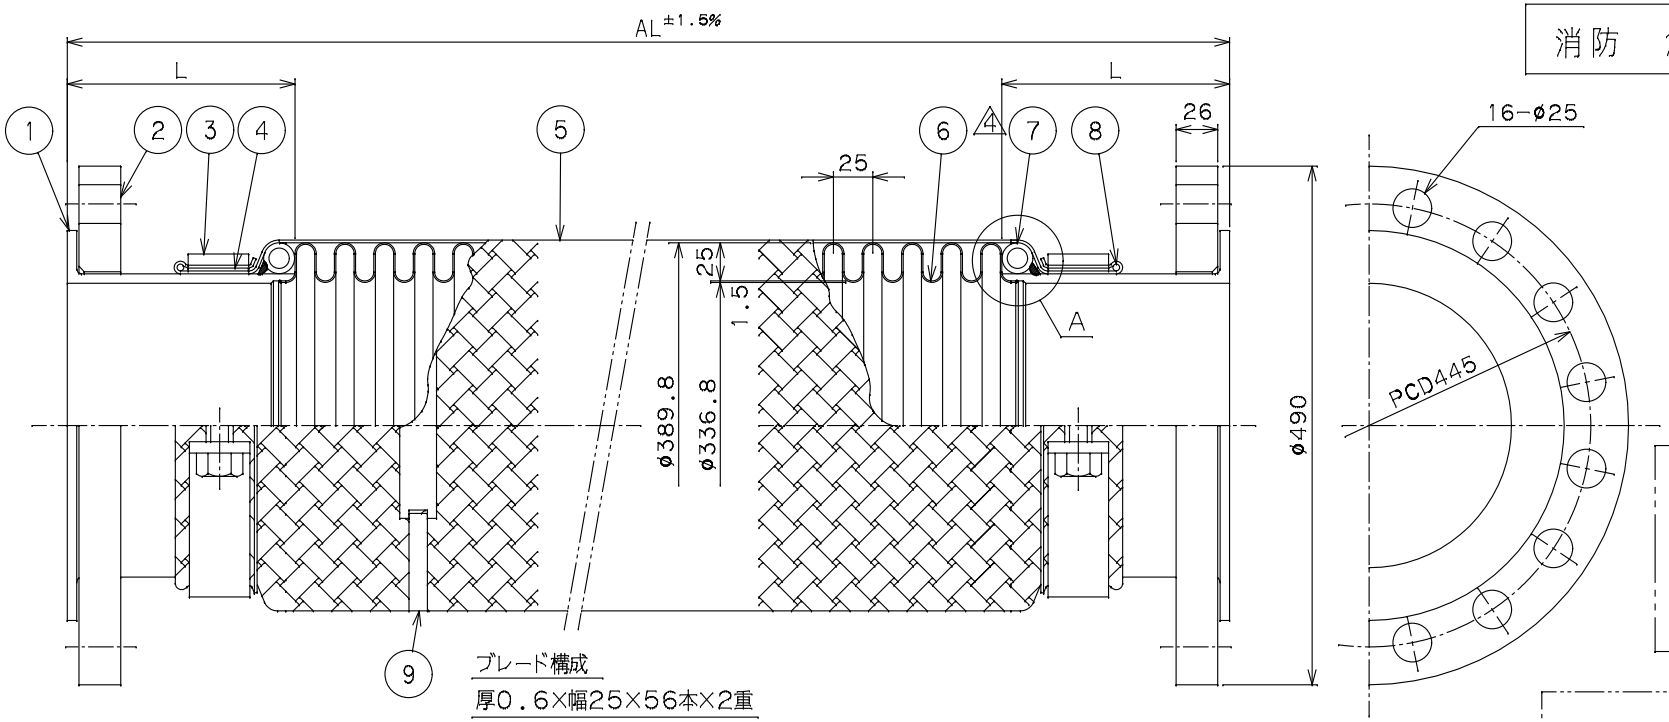





－ 注 記 －
場合により ① は下図構造となります



△5
－ 注 記 －
場合により ⑦ は下図構造となります　(材質：SUS304 又はSS400)



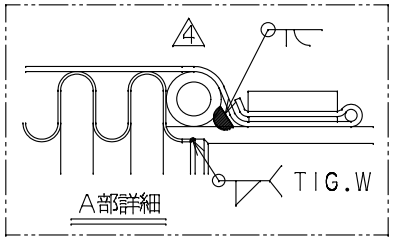


| AL | L | ベローズ山数 | 最大軸直角変位量 | 評定番号 / 型式記号 |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | 160 | 35 | 50 | 評14-337 / TFF-3515 |
| 1500 | 160 | 47 | 100 | |
| 1800 | 160 | 59 | 150 | |
| 2000 | 160 | 67 | 200 | 評14-338 / TFF-3530 |
| 2200 | 160 | 75 | 250 | |
| 2400 | 160 | 83 | 300 | |

△3※：圧力試験／水圧は（一財）日本消防設備安全センター個別受検時のロット抜き取り検査方式で実施する値となります。

| 品番 | 品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ⑨ | 表示板 | △4アルミニウム | 1 | |
| ⑧ | 支持リング | SUS304 | 2 | |
| ⑦ | ネックリング | △4SUS304TP | 2 | |
| ⑥ | ベローズ | SUS304 | 1 | UB型 |
| ⑤ | ブレード | SUS304 | 1 | 2重帯ブレード（t0.6） |
| ④ | バンジットバンド | SUS304 | 2 | 2重 |
| ③ | バンド | SS400 | 2 | ユニクロメッキ |
| ② | ルーズフランジ | SS400 | 2 | JIS10K-FF |
| ① | ラップジョイント | SUS304 | 2 | Sch20S |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流体 | | 圧力試験 | 水圧 | △3 1.5※ MPaG |
| 設計温度 | 常温 | | 空圧 | △3 1.1 MPaG |
| 設計圧力 | 1.0 MPaG | | 気密試験 | △3 —— MPaG |
| 変位量 軸方向 | | | 仕上塗装 | |
| 変位量 軸直角方向 | 上表参照 | | 三角法 | 尺度 N.T.S |

テクノフレックス

| 作成日 | 承認 | 設計 |
|---|---|---|
| '02.3.25 | 白石 | 林田 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名称 | Ｆ１４０ フレキシブルメタルホース | | |
| 呼径 | 350A | | |
| 構造 | 接続 | ルーズ+ルーズ 10K | 要部材質：ベローズ 304 / 接続管 304 / フランジ CS |
| | 内面 | | |
| 図面番号 | FJ111-45488 | 改訂 | R-5 |

△1 変更 17.02.01 ヨコタ
△2 修正 R-2
△4 ネックリング変更 R-4
23.10.20 ハヤシダ
17.11.01 シライシ
△3 修正、追加 R-3
△5 ネックリング形状追加 R-5
21.10.18 サカザキ
24.02.09 ハヤシダ
R-1